Homologatie Volley Belgium - Nationale 2

Geldig tot einde seizoen **2020-21**

Sporthal

Sted. SPORTHAL RUNKST


Club: **L-0418**

VT SAFESIGN HASSELT

Djef Swennenstraat


3500 Hasselt



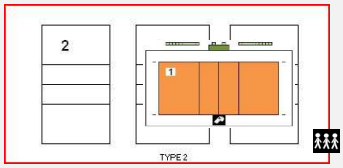

Te respecteren wedstrijdopstelling

Wedstrijdomgeving

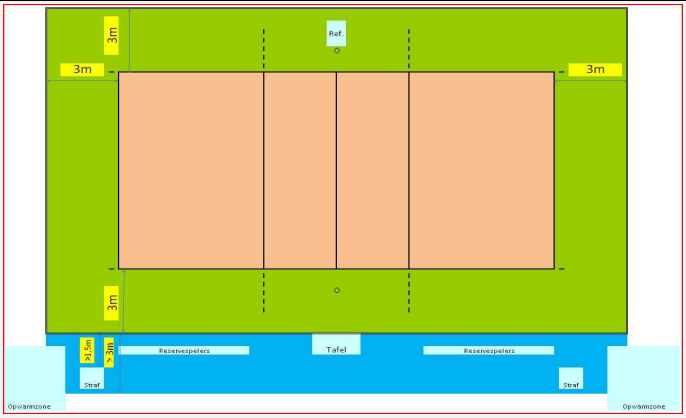

In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.

Reeks: NAT 2 - H -

Afmetingen

Toeschouwers Max. Toegelaten	zit 446 + st 50	Lengte:	48 m	Vrije zone speelveld (opslagzone)	minimum 2m
Licht:	533	Breedte:	32 m	Vrije zone speelveld	minimum 2m
Vloer:	Ondergrond: zwevend Bekleding: synthetisch	Hoogte:	7,90 m	*Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 22mx13m*	

Scorebord	Digitaal	Ruimte Administratie	ok	Kleedkamer ploegen	4
Verwarming	ok	Ruimte dopingcontrole (+WC)	ok	Kleedkamer officials	2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vereiste codes	C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B
Homologatiecode veld: **1**	B	B	C	A	C	B	B	A	A	B	A	B

Algemene Informatie *(te respecteren tijdens de wedstrijd)*

Evenwijdig met de zijlijnen van het terrein worden reclameborden geplaatst zodat er een vrije zone van 4,50 m breed ontstaat

Losliggende dekseltjes in de vloer moeten vastgeplakt worden


Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.

VEREISTE CODES Nat 1 + 2 H + D 2020

Code			OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
1	Vrije zone	C	min. 3 m naast zijlijn en achter achterlijn
2	Hoogte	B	min. 7 m
3	Verlichting	D	min. 400 lux
4	Vloer	B	Harde ondergrond met bekleding **zonder** schokabsorberend vermogen
5	Lijnen	C	Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6	Palen	B	Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7	Platform scheidsr	B	Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid
8	Kleedk spelers	A	Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met douches
9	Kleedk scheidsr	A	Met douche
10	EHBO	C	Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)
11	Verwarming	A	Minimum 16°C
12	Opw/strafzone	B	Opwarmingszone en strafzone naast wisselbank, niet afgebakend, beperkte ruimte.

NOC/Homologatie : Luc Van Rentergem - Jan Voortmans

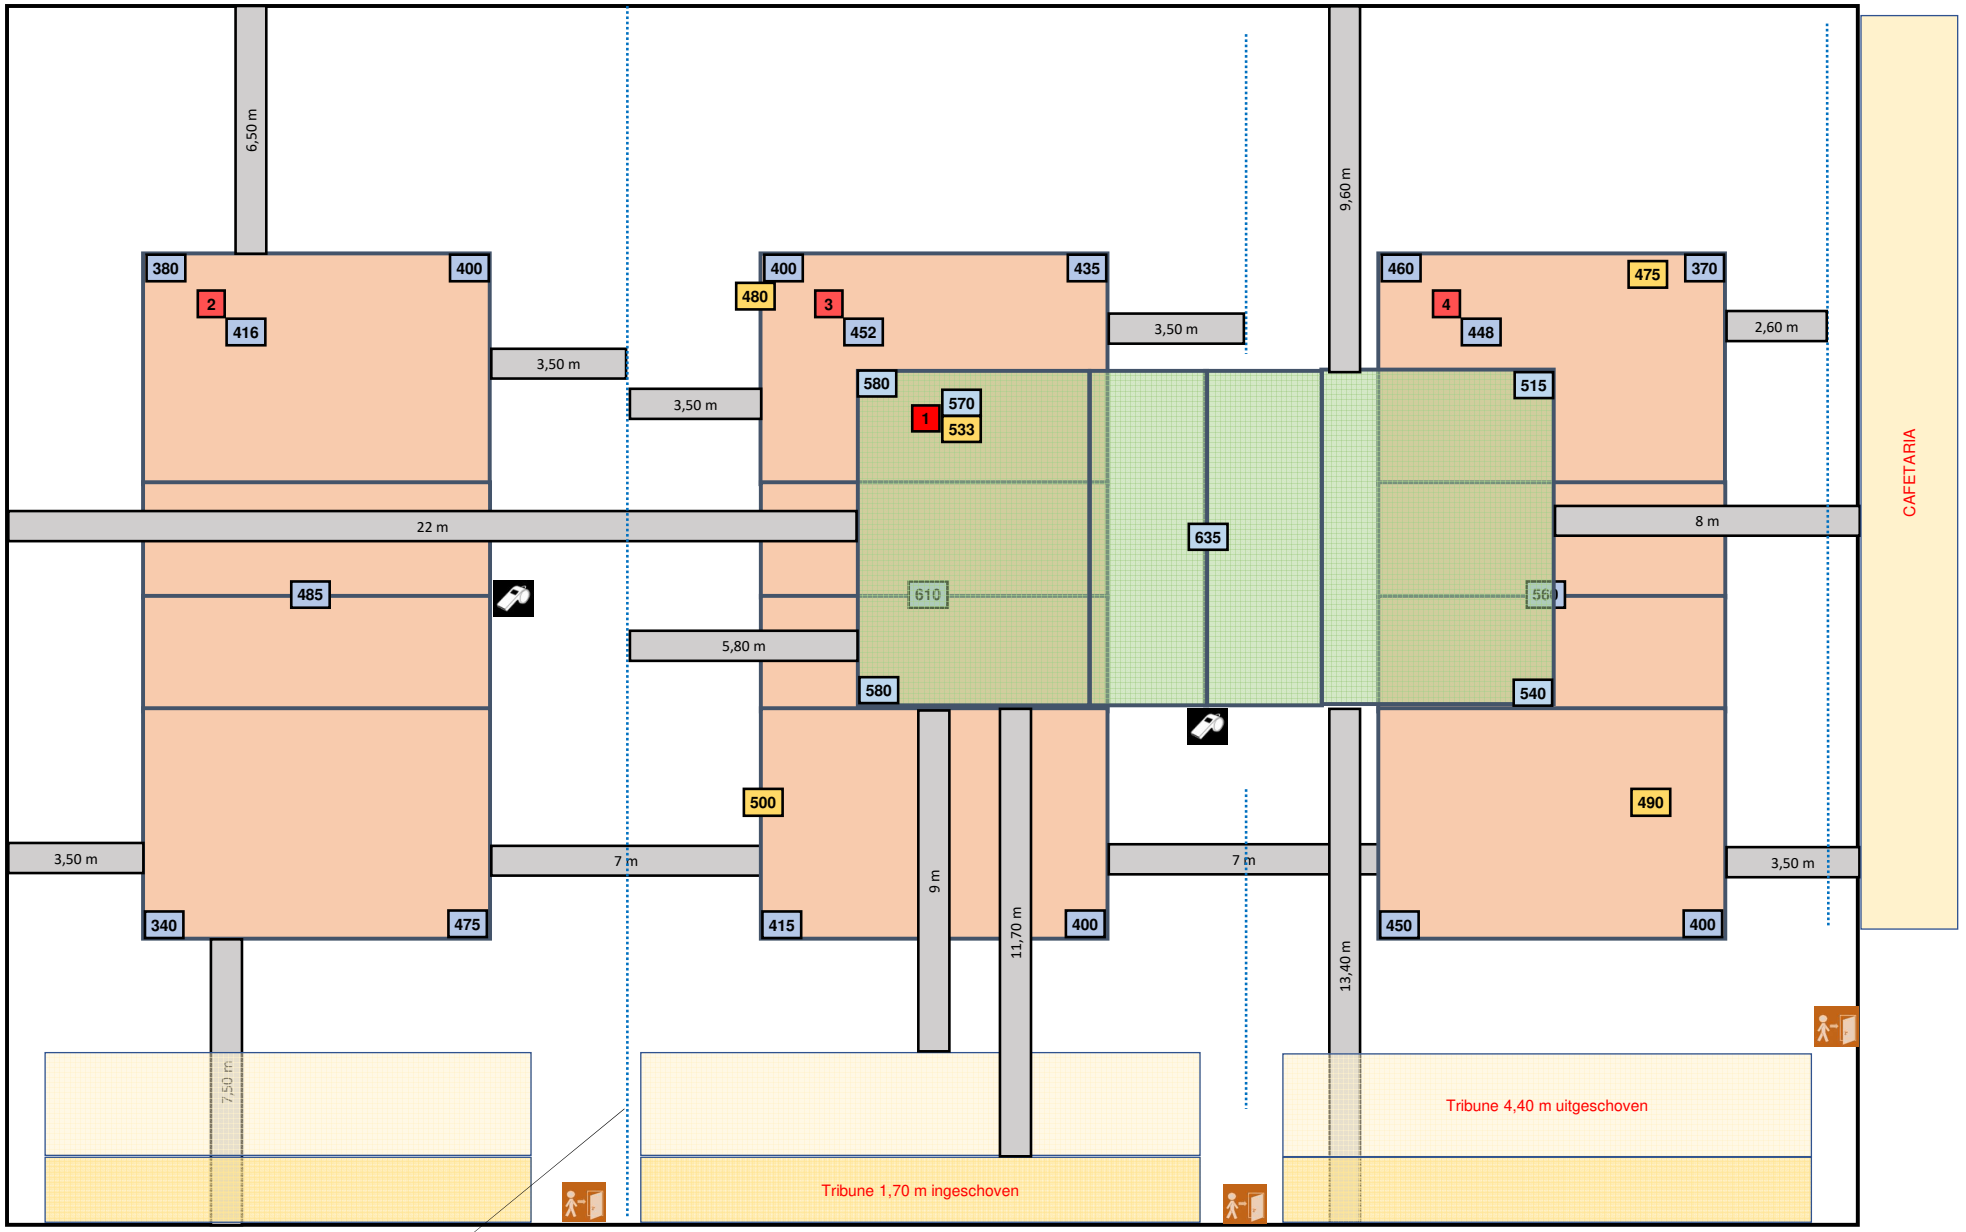
6,50 m
9,60 m
380
400
2
416
400
435
480
3
452
460
475
370
4
448
2,60 m
3,50 m
3,50 m
3,50 m
580
570
1
533
515
CAFETARIA
22 m
635
8 m
485
610
560
5,80 m
580
540
500
490
3,50 m
7 m
7 m
3,50 m
9 m
11,70 m
13,40 m
340
475
415
400
450
400
7,50 m
Tribune 4,40 m uitgeschoven
Tribune 1,70 m ingeschoven
Gordijn van muur tot muur en tot aan plafond
Lichtmeting vrije zone T1 = 3 / 3 m