

Lichtmeting vrije zone T1 = 3 / 3 m

Homologatie Volley Belgium - Nationale 3

Geldig tot einde
seizoen

2020-21



Sporthal


Ivo Van Damme

Club: VB-1969

VELVOC VELTEM-BEISEM


Overstraat 21

3020 Veltem-Beisem

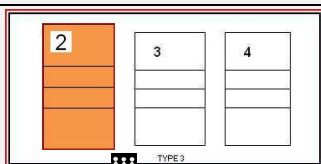

Te respecteren wedstrijdopstelling

Wedstrijdomgeving

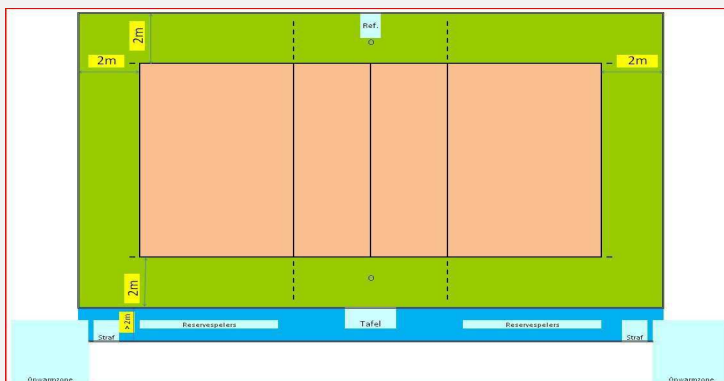

In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.

Reeks: NAT 3 - D -

Afmetingen

Toeschouwers Max. Toegelaten		Lengte:	50m	Vrije zone speelveld (opslagzone)								minimum 2m					
Licht:	377	Breedte:	34m	Vrije zone speelveld								minimum 2m					
Vloer:	Ondergrond: zwevend Bekleding: parket	Hoogte:	8,6m	Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 22mx13m													
Scorebord	Handscorebord	Ruimte Administratie				ok				Kleedkamer ploegen				4			
Verwarming	ok	Ruimte dopingcontrole (+WC)				ok				Kleedkamer officials				2			
Vereiste codes				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				D	C	E	B	C	B	B	B	B	B	C	A	B	
Homologatiecode veld:				2	C	B	E	A	C	B	B	B	B	B	A	B	

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijd)

Verlichting: lichtsterkte is regelbaar. Tijdens de wedstrijd moet de verlichting op de max. sterkte staan.

Eenmalig homologatiebewijs enkel geldig voor:

Wedstrijdnr: NAT3D B - 0025 op Zondag 18/10/2020

Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm. vermeld te worden op het wedstrijdblad.

VEREISTE CODES Nat 3 H + D 2020

Code	OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
1 Vrije zone	D min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn
2 Hoogte	C min. 6,50 m
3 Verlichting	E min. 300 lux
4 Vloer	B Harde ondergrond met bekleding zonder schokabsorberend vermogen
5 Lijnen	C Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6 Palen	B Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7 Platform scheidsr	B Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid
8 Kleedk spelers	B Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met gezamenlijke douches
9 Kleedk scheidsr	B Met enkel lavabo
10 EHBO	C Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)
11 Verwarming	A Minimum 16°C
12 Opw/strafzone	B Opwarmingszone en strafzone naast wisselbank, niet afgebakend, beperkte ruimte.