

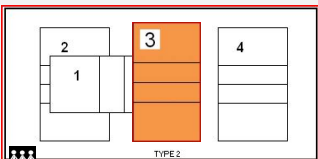
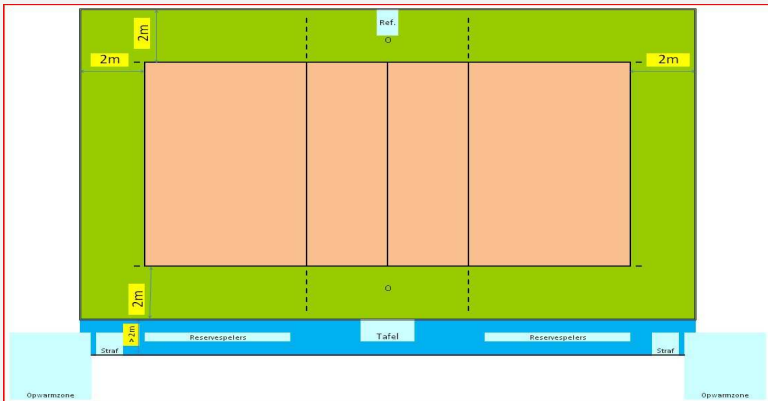


<b>Homologatie Volley Belgium - Nationale 3</b>				<b>Geldig tot einde seizoen 2020-21</b>										
		<b>Sporthal</b>												
		<b>Gem. SPORTHAL EKSEL - Zaal A</b>												
<b>Club:</b> L-0828 <b>HE-VOC HECHTEL-EKSEL</b>		<b>Dennenstraat 8</b> <b>3941 Hechtel - Eksel</b>												
		<b>Wedstrijdomgeving</b>												
 <p>Te respecteren wedstrijdopstelling</p>		 <p>In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn. Geen andere manifestaties toegelaten in de sporthal tijdens de wedstrijd</p>												
<b>Reeks:</b> NAT 3 - H -		<b>Afmetingen</b>												
<b>Toeschouwers</b> Max. Toegelaten		<b>Lengte:</b>	44 m	Vrije zone speelveld (opslagzone) minimum 2m										
<b>Licht:</b>	515	<b>Breedte:</b>	35 m	Vrije zone speelveld minimum 2m										
<b>Vloer:</b>	Ondergrond: zwevend Bekleding: synthetisch	<b>Hoogte:</b>	7,62 m	Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 22mx13m										
<b>Scorebord</b>	Handscorebord	<b>Ruimte Administratie</b>	ok		<b>Kleedkamer ploegen</b> 8									
<b>Verwarming</b>	ok	<b>Ruimte dopingcontrole (+WC)</b>	ok		<b>Kleedkamer officials</b> 2									
		<b>Vereiste codes</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B
		<b>Homologatiecode veld:</b> 3	D	B	C	A	C	B	B	B	A	B	A	B
<b>Algemene Informatie</b> (te respecteren tijdens de wedstrijd)														
De spelersbanken moeten tegen het scheidingsgordijn geplaatst worden De buitenste blauwe lijn geldt als grens van de vrije ruimte														
Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.														
Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.														
<b>VEREISTE CODES Nat 3 H + D 2020</b>														
<b>Code</b>			<b>OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES</b>											
1	Vrije zone	D	min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn											
2	Hoogte	C	min. 6,50 m											
3	Verlichting	E	min. 300 lux											
4	Vloer	B	Harde ondergrond met bekleding <b>zonder</b> schokabsorberend vermogen											
5	Lijnen	C	Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren											
6	Palen	B	Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.											
7	Platform scheidsr	B	Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid											
8	Kleedk spelers	B	Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met gezamenlijke douches											
9	Kleedk scheidsr	B	Met enkel lavabo											
10	EHBO	C	Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein ( + defibrillator )											
11	Verwarming	A	Minimum 16°C											
12	Opw/strafzone	B	Opwarmingszone en strafzone naast wisselbank, niet afgebakend, beperkte ruimte.											

