Homologatie Volley Belgium - Nationale 3

Geldig tot einde seizoen **2020-21**

Sporthal

Sted. SPORTHAL Zaal -A-


Club: **L-0334**

VC GREENYARD MAASEIK

Sportlaan 10


3680 Maaseik



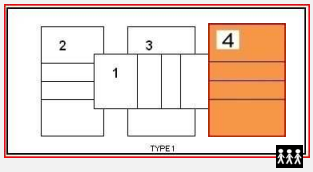

Te respecteren wedstrijdopstelling

Wedstrijdomgeving

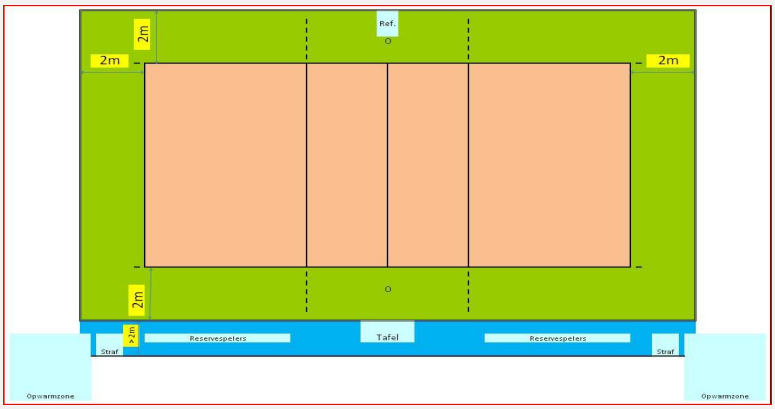

In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.

Reeks: NAT 3 - H -

Afmetingen

Toeschouwers Max. Toegelaten		Lengte:	43,30 m	Vrije zone speelveld (opslagzone)	minimum 2m
Licht:	585	Breedte:	31,80 m	Vrije zone speelveld	minimum 2m
Vloer:	Ondergrond: zwevend Bekleding: synthetisch	Hoogte:	7,69 m	*Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 22mx13m*	

Scorebord	Electr scorebord	Ruimte Administratie	ok	Kleedkamer ploegen	10
Verwarming	ok	Ruimte dopingcontrole (+WC)	ok	Kleedkamer officials	2

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vereiste codes		D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B
Homologatiecode veld:	**4**	D	B	C	A	C	B	B	A	A	B	A	B

Algemene Informatie *(te respecteren tijdens de wedstrijd)*

- Het basketbalbord aan de kant van de tribunes moet omhoog geklapt zijn

- Het basketbalbord aan de overkant moet in de normale spelpositie voor basket hangen

- Daardoor bevinden beide borden zich buiten de vereiste vrije zone


Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.

VEREISTE CODES Nat 3 H + D 2020

Code			OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
1	Vrije zone	D	min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn
2	Hoogte	C	min. 6,50 m
3	Verlichting	E	min. 300 lux
4	Vloer	B	Harde ondergrond met bekleding **zonder** schokabsorberend vermogen
5	Lijnen	C	Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6	Palen	B	Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7	Platform scheidsr	B	Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid
8	Kleedk spelers	B	Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met gezamelijke douches
9	Kleedk scheidsr	B	Met enkel lavabo
10	EHBO	C	Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)
11	Verwarming	A	Minimum 16°C
12	Opw/strafzone	B	Opwarmingszone en strafzone naast wisselbank, niet afgebakend, beperkte ruimte.

NOC/Homologatie : Luc Van Rentergem - Jan Voortmans

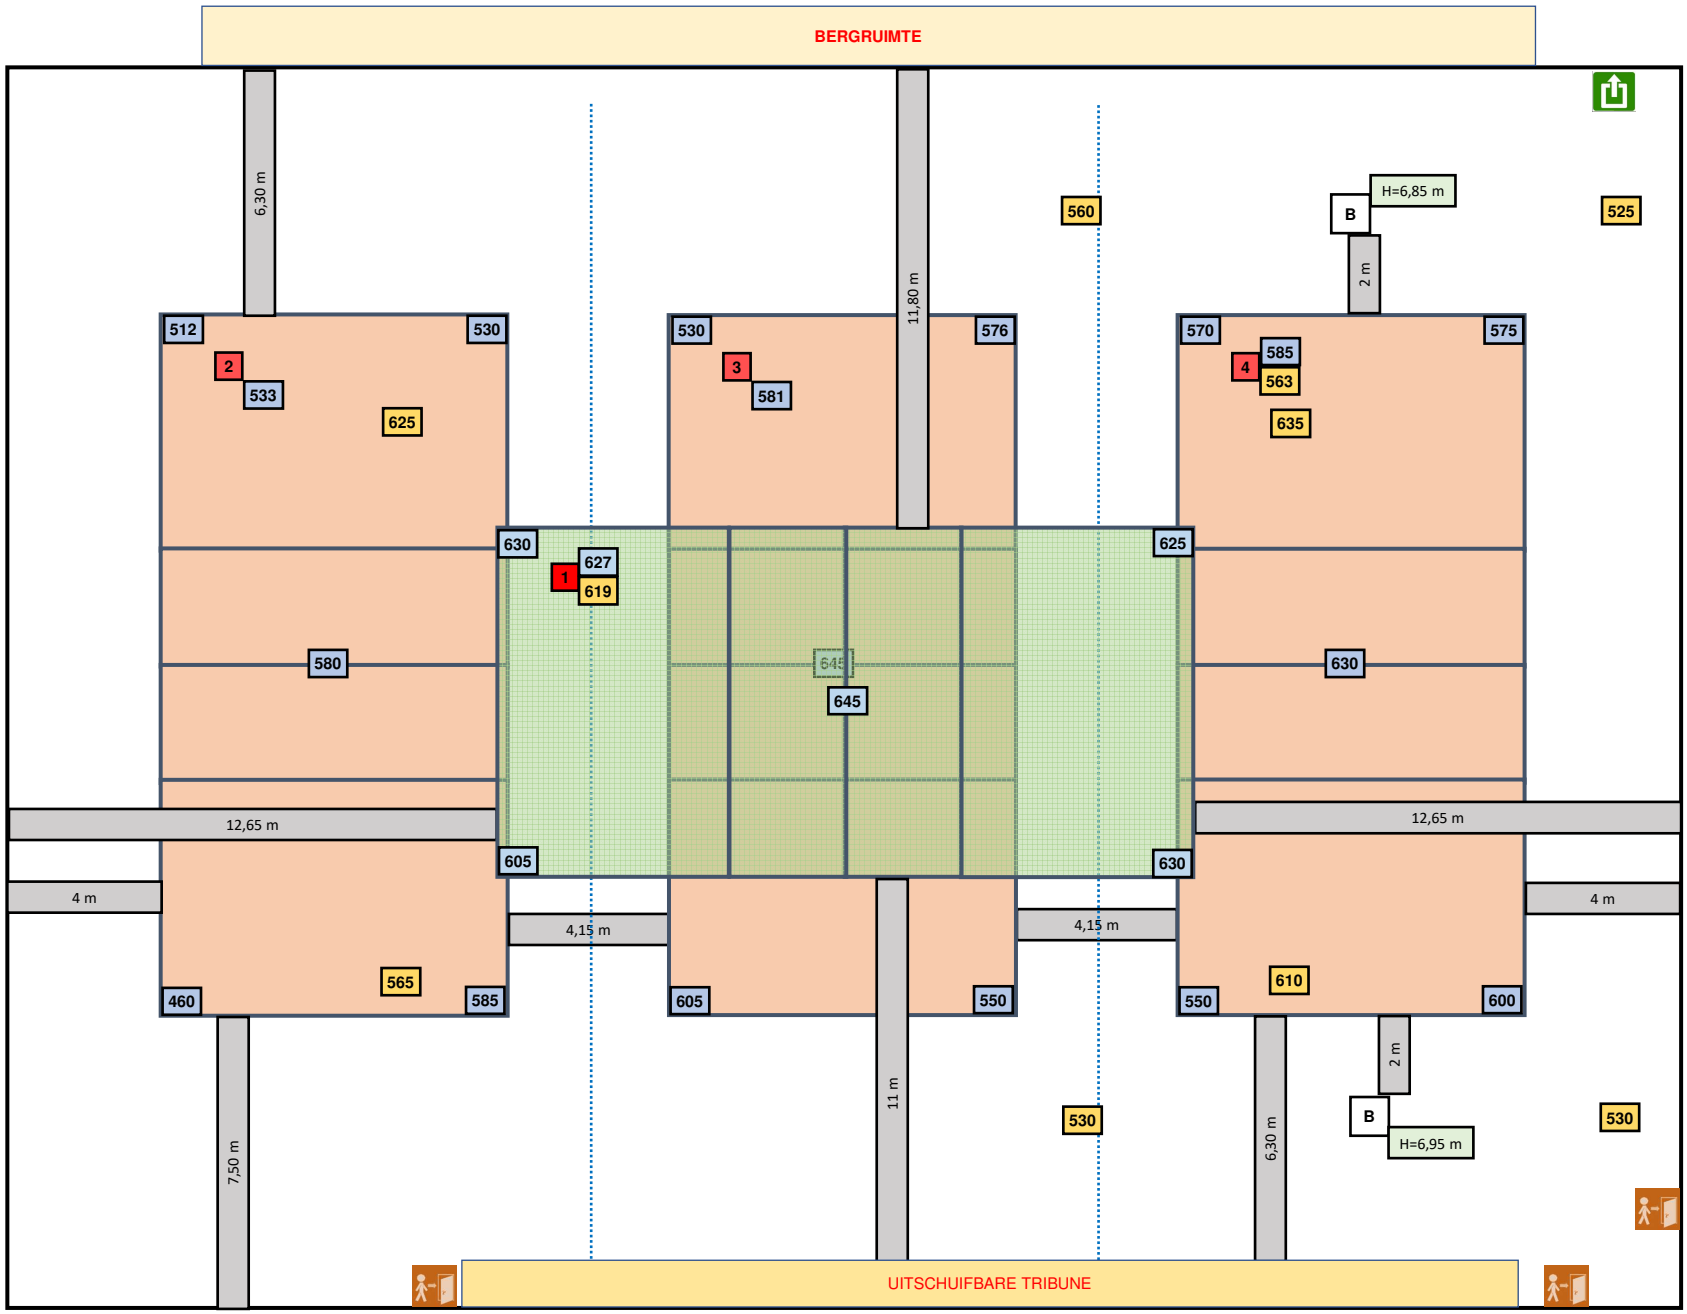
BERGRUIMTE
6,30 m
11,80 m
H=6,85 m
B
2 m
560
525
512
530
530
576
570
575
2
533
625
3
581
4
585
563
635
630
627
1
619
625
645
645
580
630
12,65 m
12,65 m
605
630
4 m
4,15 m
4,15 m
4 m
565
460
585
605
550
550
610
600
7,50 m
11 m
530
6,30 m
2 m
B
H=6,95 m
530
UITSCHUIFBARE TRIBUNE