Homologatie Volley Belgium - Nationale 3

Geldig tot einde seizoen **2020-21**

Sporthal

OUDEGEM


Club: **O-1745**

VC OUDEGEM

Ouburg 63B


9200 Oudegem





Te respecteren wedstrijdopstelling

Wedstrijdomgeving

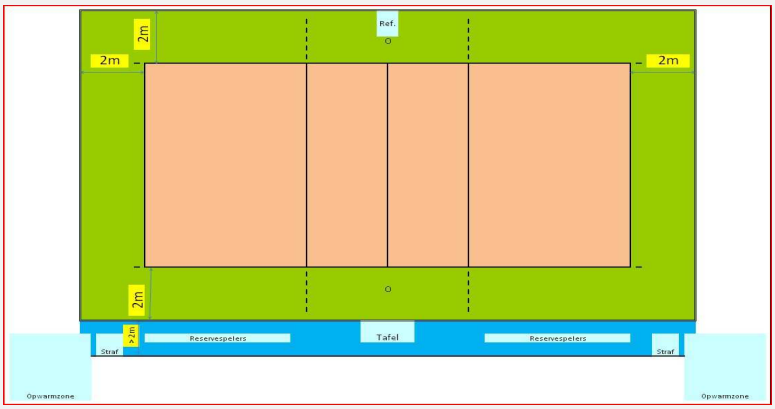

In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.

Reeks: NAT 3 - D -

Afmetingen

Toeschouwers Max. Toegelaten	200	Lengte:	42 m	Vrije zone speelveld (opslagzone)	minimum 2m
Licht:	524	Breedte:	24 m	Vrije zone speelveld	minimum 2m
Vloer:	Ondergrond: hard Bekleding: synthetisch	Hoogte:	7,02 m	*Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 22mx13m*	

Scorebord	Handscorebord / Digitaal	Ruimte Administratie	ok	Kleedkamer ploegen	4
Verwarming	ok	Ruimte dopingcontrole (+WC)	ok	Kleedkamer officials	2

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vereiste codes		D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B
Homologatiecode veld:	4	D	B	C	B	~~C~~	B	B	A	A	C	A	B

Algemene Informatie *(te respecteren tijdens de wedstrijd)*

Code 1 - Vrije zone : Bij de homologatie is er rekening gehouden met het verwarmingskanaal. Wegens beperkte hinder (20cm op 6,35m hoogte) aanvaard als code D.

Code 5 - Belijning speelveld: lijnen dienen ononderbroken en volledig in dezelfde kleur (middenlijn uitgezonderd) uitgevoerd te worden.


Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.

VEREISTE CODES Nat 3 H + D 2020

Code			OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
1	Vrije zone	D	min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn
2	Hoogte	C	min. 6,50 m
3	Verlichting	E	min. 300 lux
4	Vloer	B	Harde ondergrond met bekleding **zonder** schokabsorberend vermogen
5	Lijnen	C	Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6	Palen	B	Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7	Platform scheidsr	B	Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid
8	Kleedk spelers	B	Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met gezamelijke douches
9	Kleedk scheidsr	B	Met enkel lavabo
10	EHBO	C	Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)
11	Verwarming	A	Minimum 16°C
12	Opw/strafzone	B	Opwarmingszone en strafzone naast wisselbank, niet afgebakend, beperkte ruimte.

NOC/Homologatie : Luc Van Rentergem - Rudolf Van Hove

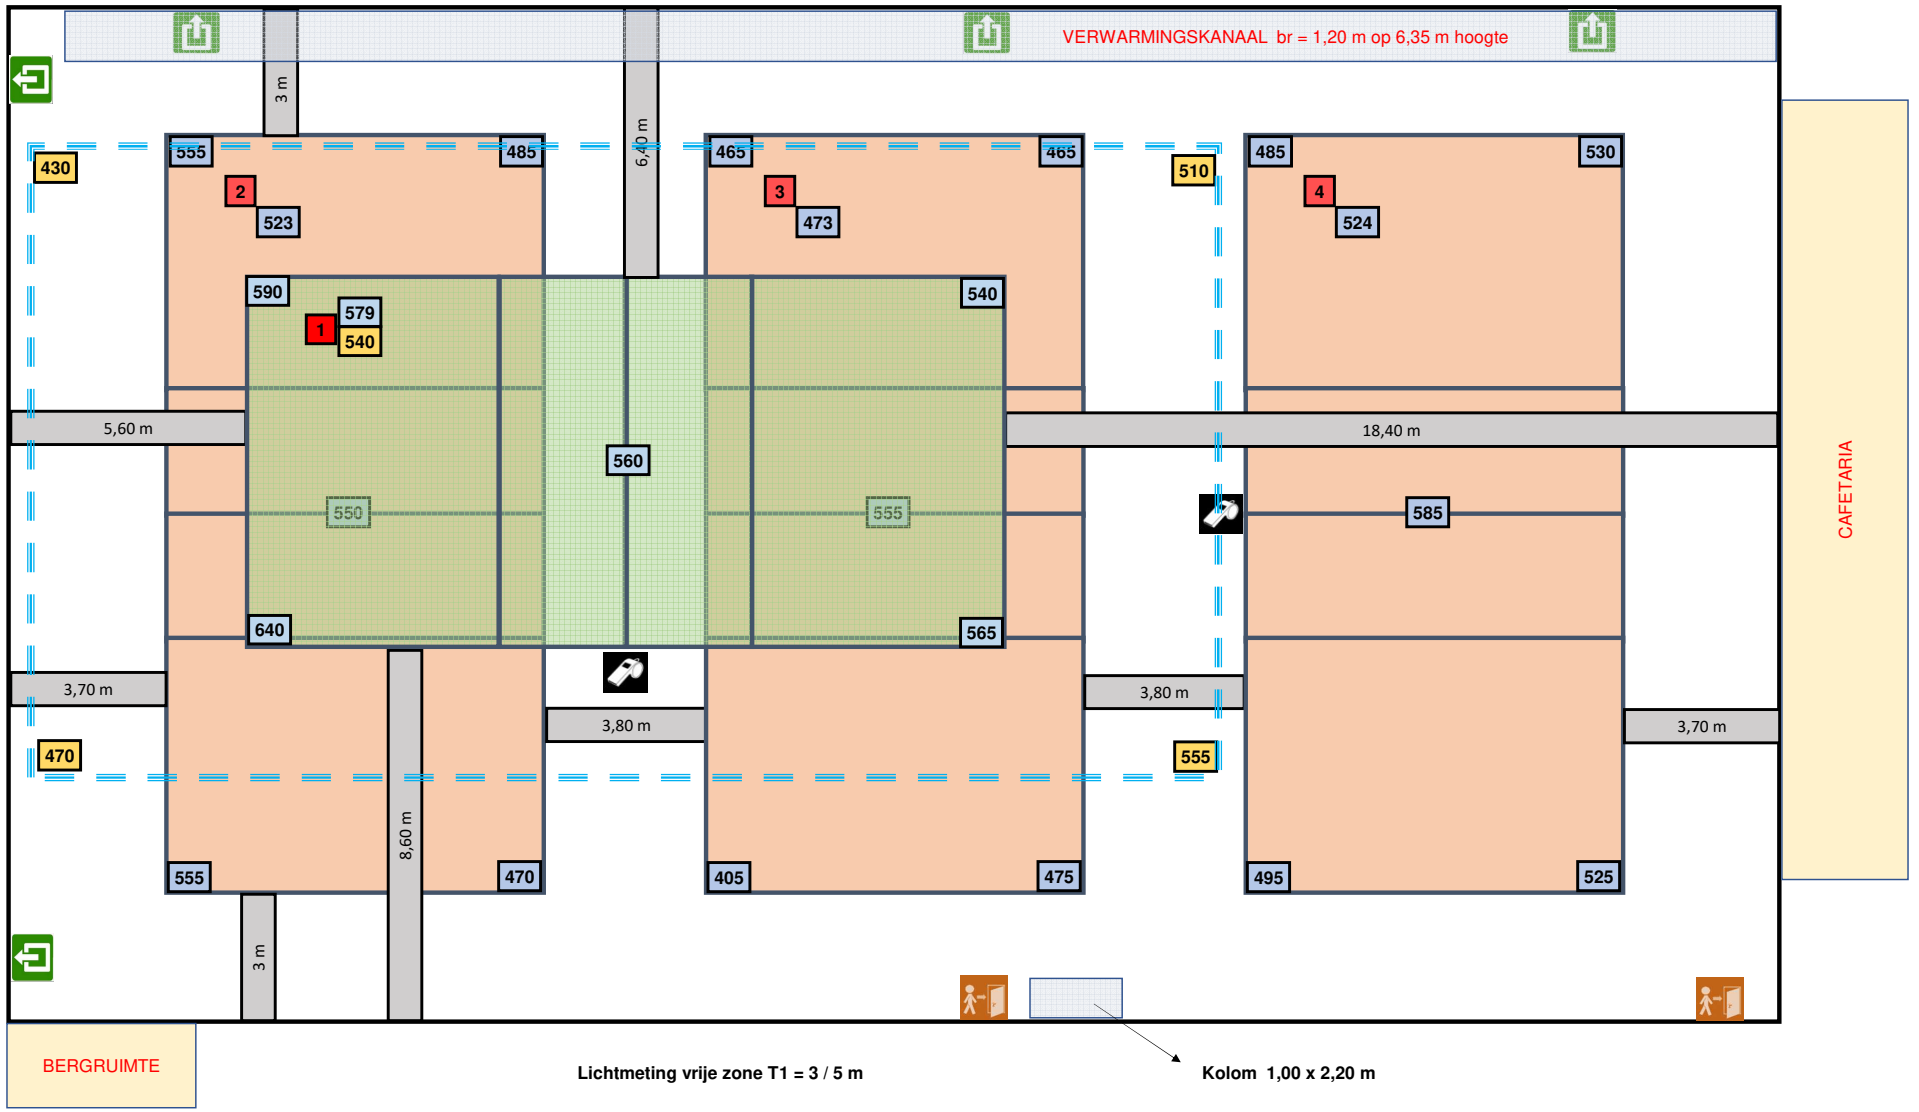
VERWARMINGSKANAAL br = 1,20 m op 6,35 m hoogte
3 m
6,40 m
430
555
485
2
523
465
465
3
473
510
485
530
4
524
590
579
1
540
540
5,60 m
560
18,40 m
550
555
585
640
565
3,70 m
3,80 m
3,80 m
3,70 m
470
555
8,60 m
555
470
405
475
495
525
3 m
CAFETARIA
BERGRUIMTE
Lichtmeting vrije zone T1 = 3 / 5 m
Kolom 1,00 x 2,20 m